# Uppmätning befintlig NTD skruvhiss

## Uppställningsplats:

*# Om betong schakt och tvärbalk saknas mellan U-balkar. L=min. 20mm*

Obs; Mått på schaktbredd enligt skissen




| Sida 3 | Betong | | stål | |
|---|---|---|---|---|

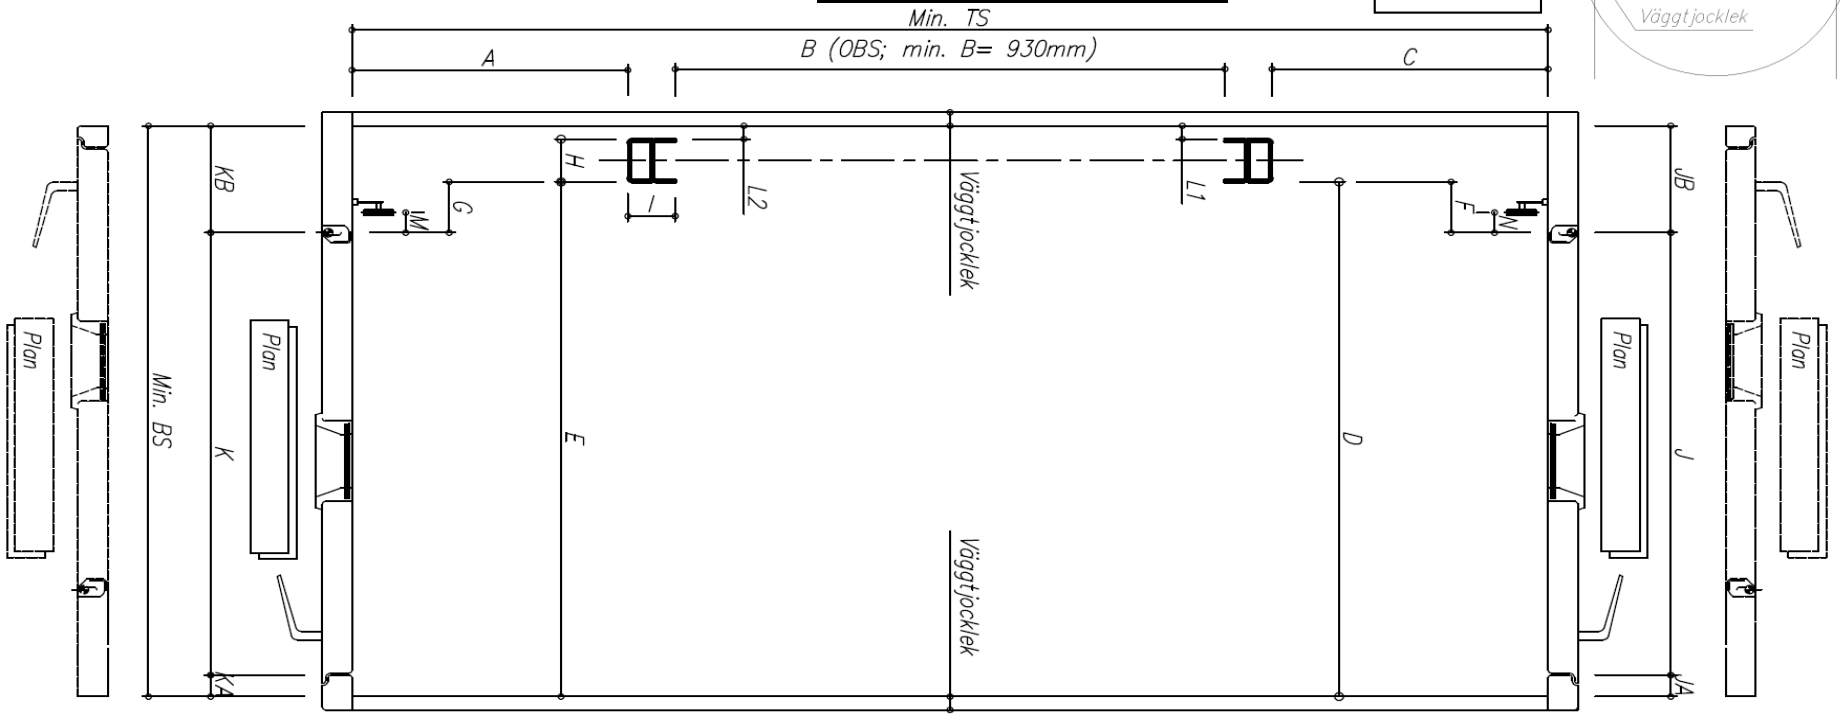


| Sida 4 | Betong | | stål | |
|---|---|---|---|---|

| Schakt | |
|---|---|
| Topp | |
| Lyfthöjd | |
| Grop | |
| Väggtjocklek | |
| Plan 8-9 | |
| Plan 7-8 | |
| Plan 6-7 | |
| Plan 5-6 | |
| Plan 4-5 | |
| Plan 3-4 | |
| Plan 2-3 | |
| Plan 1-2 | |

| Befintlig hisskorg | |
|---|---|
| Bredd inv. | |
| Längd inv. | |
| Tot. Längd | |
| Höjd | |
| Dörrhöjd | |
| | |
| Min. BS | |
| Min. TS | |

| Plan | Sida | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Dörrlåsrulle | | | L1 | L2 | J | JA | JB | K | KA | KB | Gångjärn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | | | | | | | | | | M | N | höjd* | | | | | | | | | V/H |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*Obs; vid order skall schaktet lodas vid nya T-gejder*

* Mått från tröskel till center dörrlåsrulle