

Modernisierung

Neu installation

Angebot

Auftrag

Allgemeine Daten

Gewünschtes Lieferdatum

Dokumentensprache:

Bestell- / Kommissionsnummer:

Kontaktperson / Firma:

Tel, E-mail:

Standort Anlage, Strasse:

Stadt/-Land Standort :

Verpackungsart:

Anschrift Anlieferung:

Weitere Informationen:

Aufzugsdaten

Aufhängung:

Produkt:

Nennlast:

kg

Ausführung:

Kabinengewicht:

kg

Sonstiges:

Statischer Druck Leere Kabine:

bar

Max. statischer Druck:

bar

Nenngeschwindigkeit:

m/s

Hydraulikdaten

Zylinder-/Heberdaten

Neu Zylinder / Heber von HW:

JA

NEIN

Zylinder / Heber, Typ:

Anzahl:

Kolbenrohrdurchmesser, Zyl 1: mm

Kolbenrohrdurchmesser, Zyl 2: mm

Kolbenrohrdurchmesser 2, Zyl 1: mm

Kolbenrohrdurchmesser 2, Zyl 2: mm

Kolbenrohrdurchmesser 3, Zyl 1: mm

Kolbenrohrdurchmesser 3, Zyl 2: mm

Kolbenrohrdurchmesser 4, Zyl 1: mm

Kolbenrohrdurchmesser 4, Zyl 2: mm

Hydraulaggregat

Schlauchabgang am Tank (Ventil):

vorhandene Pumpe: l/min

Schlauchanschluss Ausgang (MRL):

vorhandene Motorleistung: kW

Schlauchverbindung (Tankseite):

vorhandene Tankgröße: l

Schlauchverbindung (Zylinderseite):

Neu Ölwanne Schlauchverbinderung

Neu Hochdruckschlauch von HW: m

Schlauchschele: Stk

Spannungsversorgung: V

Trenntransformator

(Zur Neutralisierung der Null von PE)

Hydraulik Funktionen

UCM / A3 L10-Ventil

Tankheizung

Externer Ölstandanzeiger

Druckshalter gegen Schlaffseil (<5 bar), Typ S1

Elektrischer Ölstandschalter M16 im Behälter

Anschluß Ölkühler

Stromversorgung für Ölkühler

Hydraulik-Öl: Stk, 20L

Ölzusatz 68/D AntiStickSlip (min 2%)

Stk, 5l


Aufzug / Gebäude - Etagen

Förderhöhe:	mm	Schafthöhe:	mm
Grubentiefe:	mm	Extra Schachtkabellängen:	mm
Schachtkopf:	mm	Maschinenraum, Etage:	

Anzahl Etagen:	Stk	Anzahl Schachttüren:	Stk	Anzahl Kabinenzugänge:	Stk
----------------	-----	----------------------	-----	------------------------	-----

Sonstiges:

Etagen 2-12

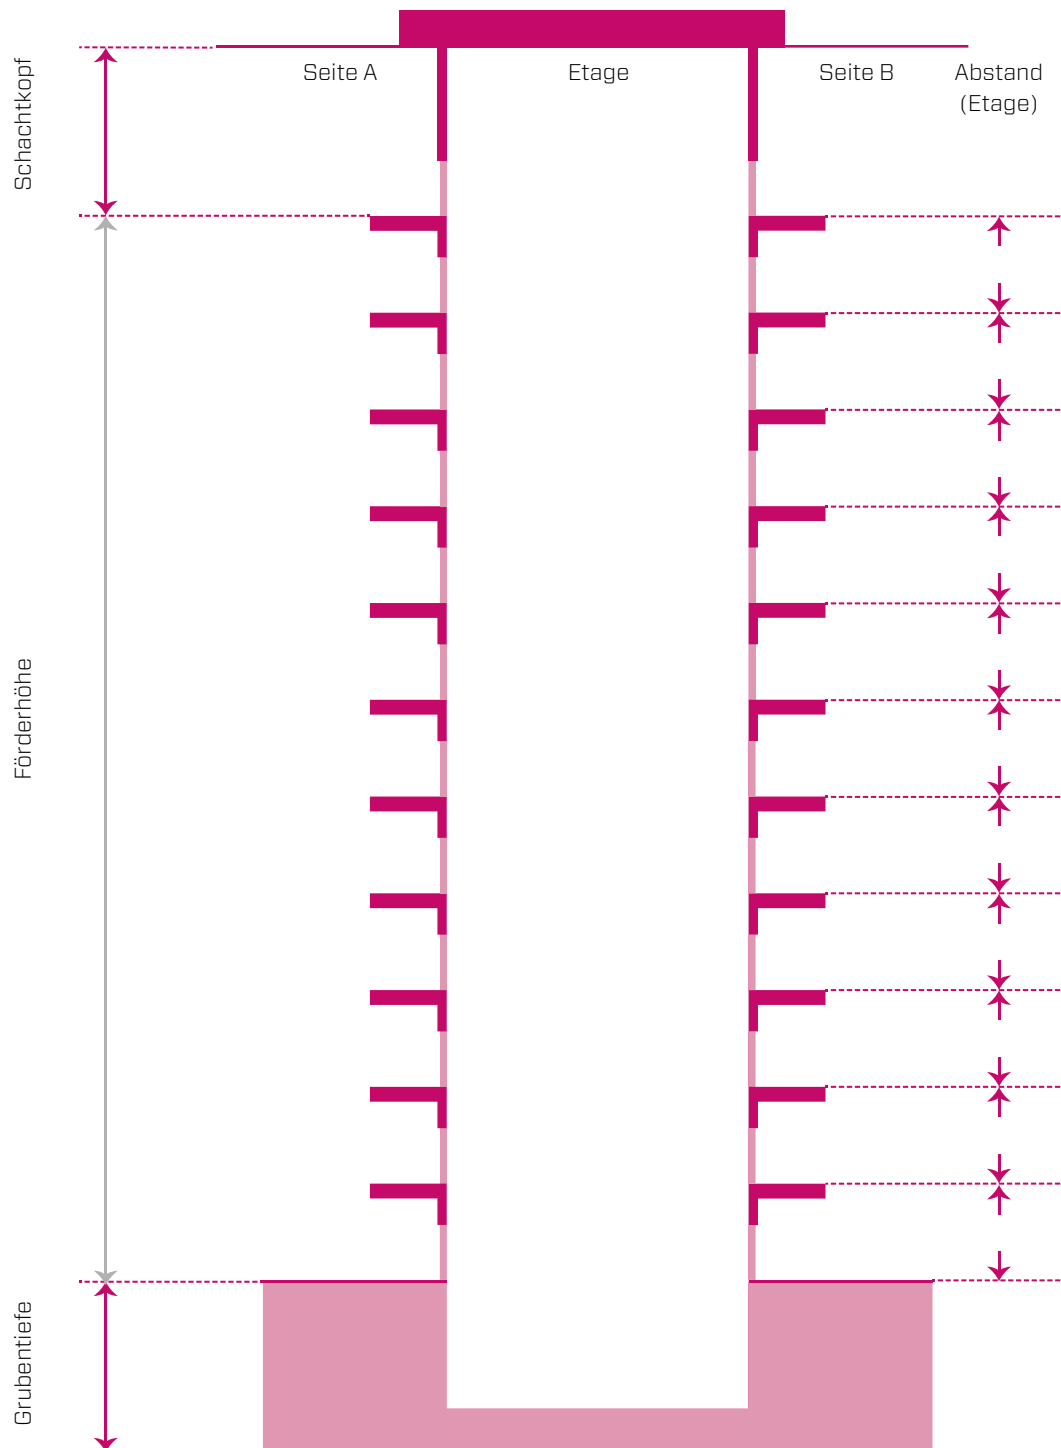

Türtyp und Türantieb

Zugangseite A	Türantriebseite A	Andere:
Zugangseite B	Türantriebseite B	Andere:
Zugangseite C	Türantriebseite C	Andere:
CANOpen Türantrieb	Fahrkorbtür EN81-20	24V Batteriesicherung für Türen

Automatische Tür

Türüberwachung A:	Spannung:	24VDC	230VAC
	Andere:		
Türüberwachung B:	Spannung:	24VDC	230VAC
	Andere:		
Türüberwachung C:	Spannung:	24VDC	230VAC
	Andere:		

Drehtür

Drehtüröffner:	1-phasig	3-phasig	Position:
Türüberwachung:	Spannung:	24VDC	230VAC
Türverriegelungsmagnet:	Anzahl:		


Steuerung / Sonstiges

Steuerung system:	Schlaffseilschalter, Position:	Auf Kabine	Im Schacht
Tableaus von HW?	JA	NEIN	Aufsetzvorrichtung, Anzahl: Stk
Typ:			Aufsetzvorrichtung, Spannung: V
Notrufgerät von HW?	JA	NEIN	Aufsetzvorrichtung, Kontakten:
Typ:			Fangvorrichtung
Anzahl Gruppensteuerung:			Leitungsbruchventil, von HW: JA Drosselrückschlagventil
Halogenfrei (Schacht)			Kontaktüberwacht
Halogenfrei (m-raum)			Geschwindigkeitsbegrenzer, Typ:
Schachtlicht LED-strip			Gesch.begrenzer, Spannung: V
Anzahl:	Meter:		Niedriger Schachtkopf
Kordelzugschalterkit			Ausstattung nie. Kopf
Feuerwehr-Betrieb (nicht gemäß EN81-72)			EN81-21 Rückstellung mit Schlüssel
EN81-73, Typ:			Niedrige Grube
Kabinenventilator	Wartungsklappe am GB		Ausstattung nie. Grube
Zusammenklappbare	Inspektionsluke , Schacht		EN81-21 Rückstellung mit Schlüssel
Grubenleiter mit Kontakt			Zusatzüberwachung (nie. Kopf & nie. Grube)
Zusammenklappbare Barriere, Kabinendach:	Stk		Position:
Überfahrtpuffer:	Stk		Typ der Kontakte:
			Transformator, Spannung:

Zusatzinformationen

Tableaus - Teil 1

COP

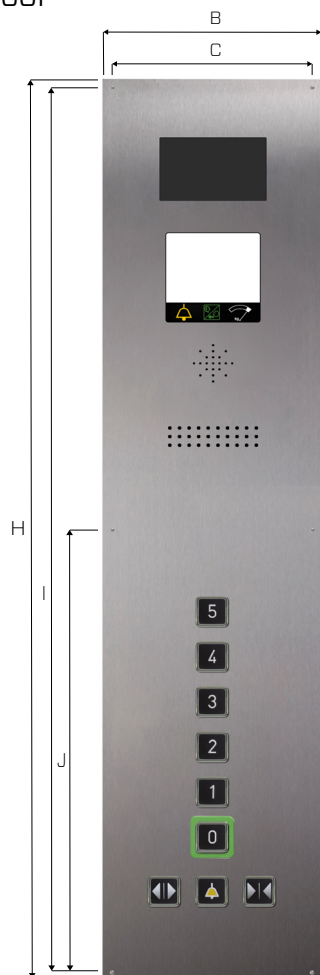

Anzahl:

Abmessungen:

B = mm C = mm
H = mm I = mm
T = mm

Platte, Option:

Kasten

Abkantung:

mm

*std. abmessungen, Deckplatte: 230x1000 mm / 230x2000 mm
*T steht für die Tiefe der Platte (wenn Aufputz)

Materialien:

Material:

Piktogramm:

Ausführung:

Sprachansager:

Typ der Tasten:

Schlüsselsch.

LED-Farbe:

Funktion:

Anzeige:

Gravur:

CANOpen Anzeige

Taste:

Tür öffnen-Taster

Funktionstaste, Funktion:

Türschliess-Taster

Etagenbezeichnungen:

Nothalttaster

Option:

Gravur, Information

Blindenschrift auf Platte

Nennlast

Auflösung Glas

Fabr. Nr.

Notlicht

Baujahr / Mod


Brandfall Symbol

Hersteller

Logo

Sonstiges:

LOP

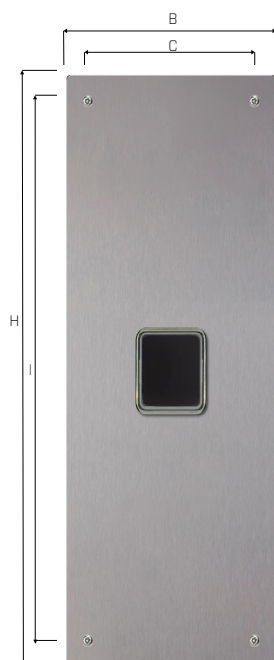

Anzahl mit 1-Taster:

Anzahl mit 2-Tasten:

Abmessungen:

B = mm C = mm
H = mm I = mm
T = mm

Platte, Option:

Kasten

*std. abmessungen, Deckplatte: 80x230 mm
*T steht für die Tiefe der Platte (wenn Aufputz)

Materialien:

Material:

Schlüsselsch.

Ausführung:

Funktion:

Typ der Tasten:

LED-Farbe:

Anzeige:

CANOpen Anzeige

Symbol Tasten

Nr. der LOP mit Pfeil auf

Stk

Nr. der LOP mit Pfeil auf/ab

Stk

Nr. der LOP mit Pfeil ab

Stk

Option:

Gravur, Information

Blindenschrift auf Platte

Nennlast

Besetzte Lampe

Logo

Lampe, Pfeil auf/ab


Brandfall Symbol

Sonstiges:

Tableaus - Teil 2

CIP / LIP

Anzahl:

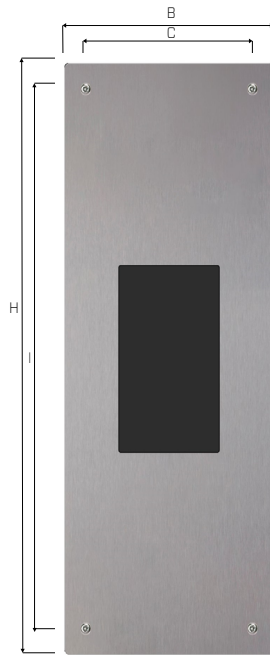

Abmessungen:

B = mm C = mm

H = mm I = mm

T = mm

Platte, Option:

Kasten

Abkantung

mm

*std. abmessungen, Deckplatte: 80x230 mm
*T steht für die Tiefe der Platte (wenn Aufputz)

Materialien:

Material:

Ausführung:

Anzeige:

CANOpen Anzeige

Piktogramm:

Sprachansager:

Gestaltung:

Option:


Lautsprecher, Gong

Logo

Sonstiges:

Abdeckplatte

Anzahl

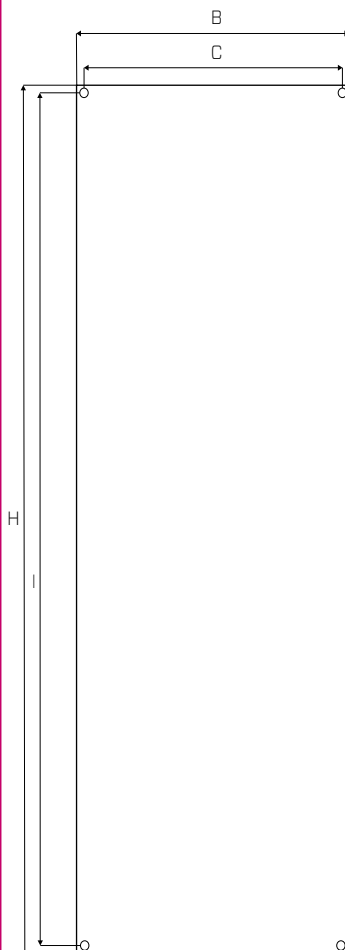

Abmessungen:

B = mm C = mm

H = mm I = mm

Materialien:

Material:

Ausführung:

Sonstiges: